


ELEKTRIÜHENDUSED

Pliidiplaadid tuleb ühendada elektrivõrku, kasutades vastavat kaitselüliti, mis vastab kehtivatele paigaldamise eeskirjadele. Lahutusseade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga. Elektriühendused, sealhulgas seinakontakt ja vooluring, peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt ja professionaalse elektripaigaldaja poolt. Vooluring peab olema kaitstud automaatskaitsmega.

Ühendamise vooluvõrku tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik.

Pliidi juhtme tüübi tuvastamine toimub vastavalt juhtmete arvule ja värvidele. Järgige ka pliidiplaadiga kaasasolevat joonist:

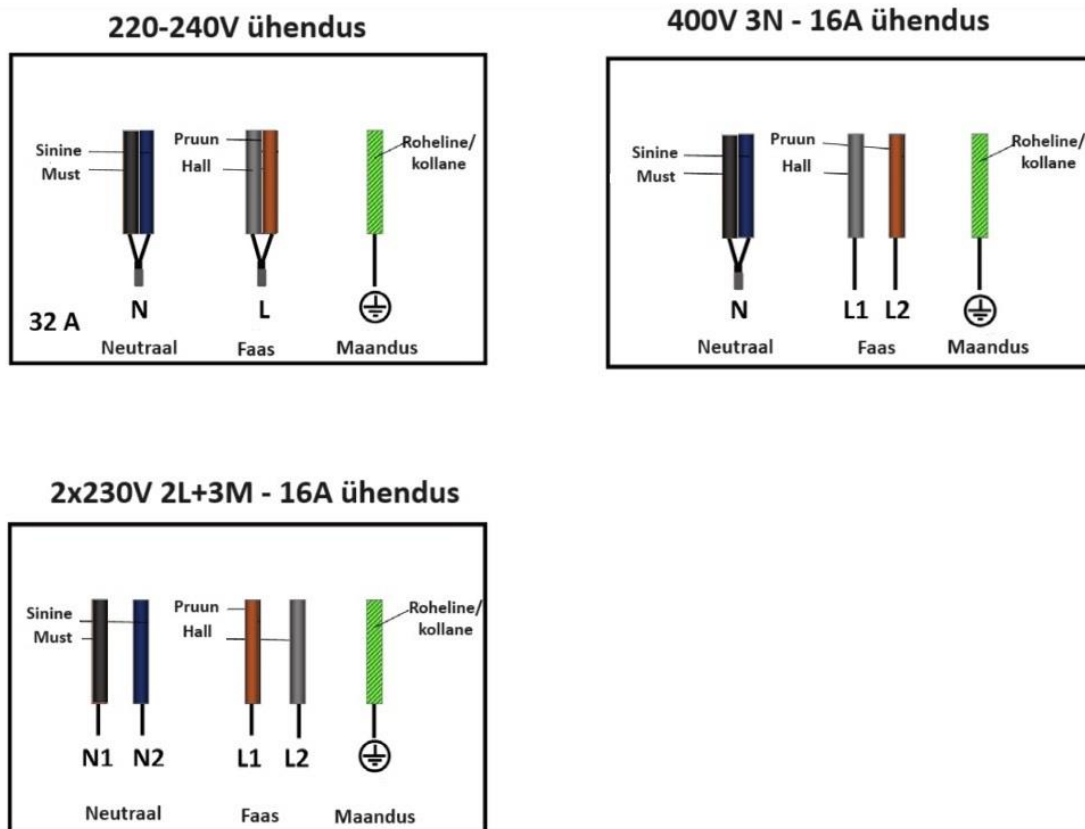

Pliidi esmakordsel ühendamisel vooluvõrku või pikemaajalise voolukatkestuse järel ilmub juhtpaneelile märgutuli. Oodake umbes 30 sekundit või vajutage suvalist nuppu juhtpaneelil, et kustutada teade ja alustada pliidi kasutamist. See kuvamine on normaalne ning seda võib tähelepanuta jätta.

Tuleohutuse ja seadmete nõuetekohase toimimise tagamiseks on oluline järgida kõiki ülaltoodud juhiseid.